
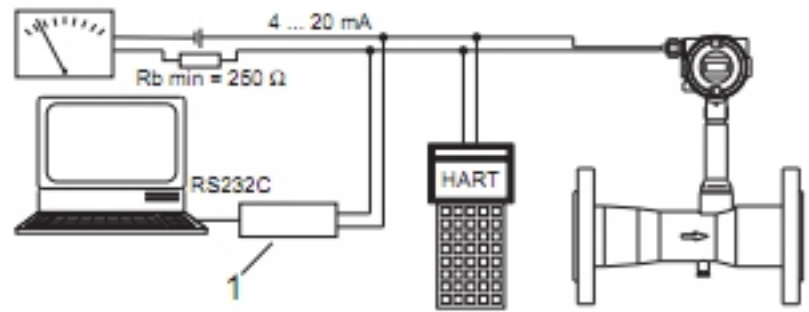


ИКУНК СИСТЕМИ ПО НАРЕДБА 3

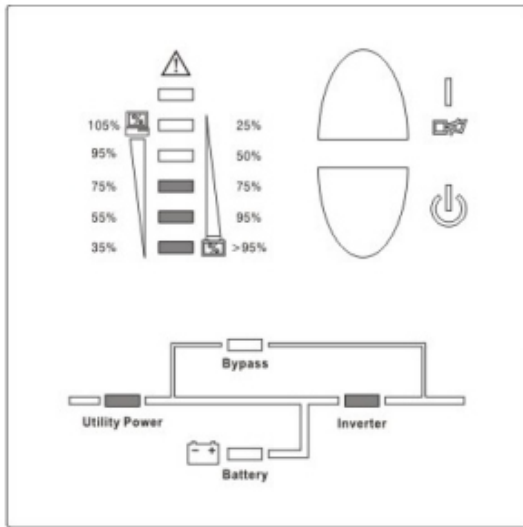

Контролна точка - лаборатория подава алкохолен процент при 20°C за дестилати и високоалкохолни напитки;

Разходомер или разходомер с флоуккомпютър предават данни към автоматизирана отчетна система (АОС) и ИКУНК за обем в литри при 20°C

ИКУНК - Интегрирана комуникационна система за наблюдение и контрол



Нашето предложение:

Предлагаме цялостно техническо решение съответстващо на изискванията по

НАРЕДБА № 3 ОТ 19 ФЕВРУАРИ 2010 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И КОНТРОЛА, ОСЪЩЕСТВЯВАН ОТ МИТНИЧЕСКИТЕ ОРГАНИ ВЪРХУ СРЕДСТВАТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА АКЦИЗНИ СТОКИ

Имаме решения за високоалкохолни продукти, вина и винени дестилати, производство на бира и горива. Реално имаме изпълнени комплексни проекти включващи проектиране, изработка и монтаж на т.нар. ИКУНК системи. Ние се стремим решенията ни да включват максимални ползи за клиента.

Индустриалният контролер отговаря на стандарт IEC 61131 (CoDeSys) и удовлетворява реда и начина за електронно предаване на данни от измервателните устройства съгласно заповед ЗАМ-114 от 26.03.2010 г. на Директора АМ.

Средствата за измерване са одобрен тип с комуникация и висок клас на точност, според заложените в наредбата изисквания.

Разработваме и въвеждаме в експлоатация на Автоматизирана отчетна система (АОС) според специфичните изисквания на предприятието.

